
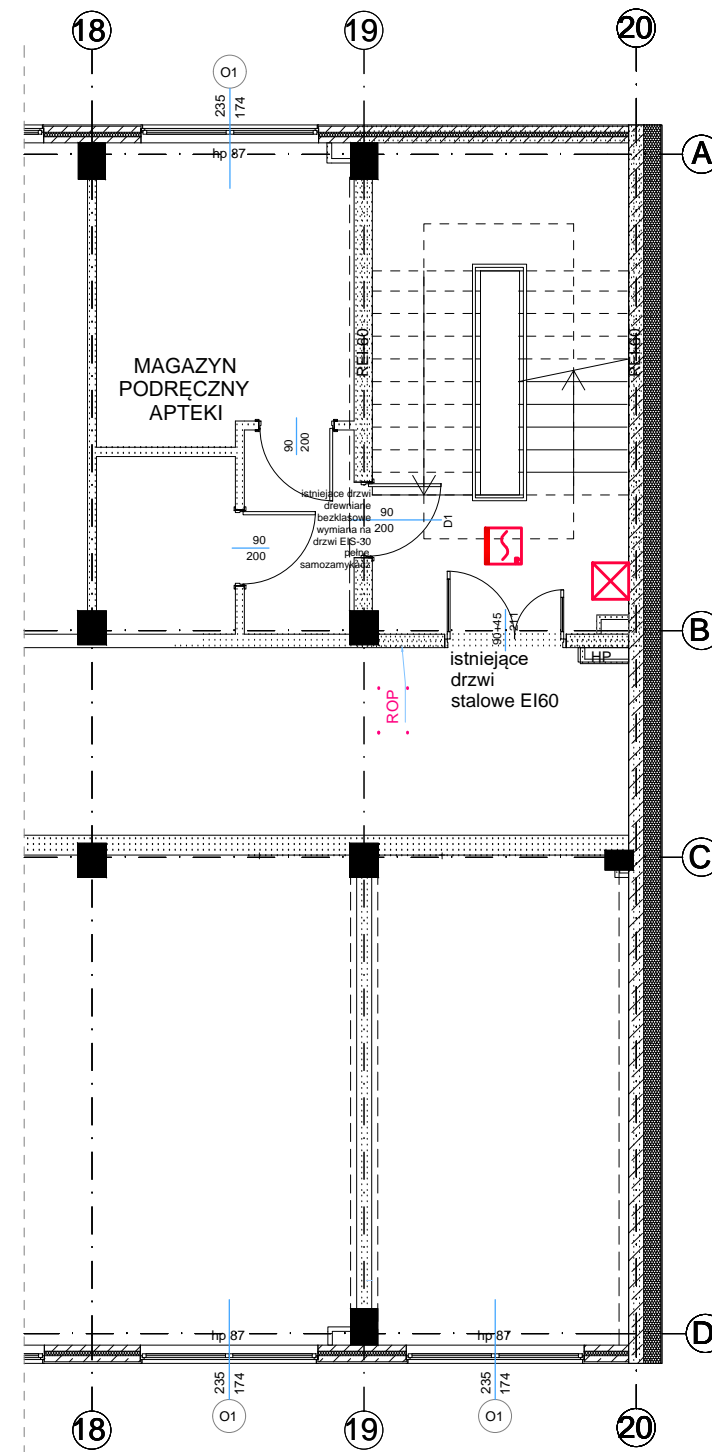


schemat
kondygnacji
budynku

6- poziom 7
5- poziom 6
4- poziom 5
3- poziom 4
2- poziom 3
1- poziom 2
0- poziom 1
1- poziom -1



- CZS - centralka sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
CSO - centralka sterowania oddymianiem
MD - siłownik elektryczny otwierania drzwi
MO - siłownik elektryczny otwierania okna
- przełącznik przewietrzania z kluczykiem
- ręczny przycisk oddymiania z kasownikiem alarmu
- uniwersalna czujka dymu DOR-40
ET - elektroztrzymacz drzwi

PROELMAR Marek Alf Widelki 58, 26-021 Daleszyce tel.: 668 154 340; e-mail: marek@wp.pl		P.P.U.H PROELMAR Marek Alf Widelki 58, 26-021 Daleszyce tel.: 668 154 340; e-mail: marek@wp.pl	
NAZWA I ADRES OBIEKTU: „OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” ODDYMianie KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU.		SKALA: 1:100	NR RYS.: E-10
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Alf		NR UPRAWNIENI: SWK/0096/ PW0E/14	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jarosław Kolera		NR UPRAWNIENI: KI-214/93	PODPIS:
NAZWA RYS.: SEGMENT J - RZUT PIWNIC ODDYMianie KLATEK SCHODOWYCH			